

Договорные объемы отпуска (потребления) тепловой энергии и теплоносителя:

1. Ориентировочные объемы теплоснабжения составляют 58 667,4956 Гкал/год и приведены в Таблице 1, с максимумом тепловой нагрузки 29,7157 Гкал/час, из них:

- а) на отопление 15,4502 Гкал/час
- б) на вентиляцию 0,0000 Гкал/час
- в) на горячее водоснабжение 14,2655 Гкал/час (расчетная) (средняя величина водоразбора ____ куб.м/час.)

До выполнения Потребителем расчета нормативных потерь теплоты и теплоносителя в тепловых сетях Потребителя доля потерь определяется пропорционально расчетному теплоснабжению.

Ориентировочные объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя.

Таблица 1

1 квартал 2015г.	Теплоэнергия на отопление Гкал/мес	Теплоэнергия на ГВС Гкал/мес	Теплоноситель куб.м/мес	2 квартал 2015г.	Теплоэнергия на отопление Гкал/мес	Теплоэнергия на ГВС Гкал/мес	Теплоноситель куб.м/мес
Январь	5 655,06	2 078,03	34 078,02	Апрель	2 824,80	2 068,36	34 187,99
Февраль	5 638,79	2 073,76	34 021,72	Май		2 040,77	34 028,78
Март	5 655,06	2 080,03	34 104,32	Июнь		2 037,71	33 976,46
Итого:	16 948,91	6 231,82	102 204,06	Итого:	2 824,80	6 146,84	102 193,23

3 квартал 2015г.	Теплоэнергия на отопление Гкал/мес	Теплоэнергия на ГВС Гкал/мес	Теплоноситель куб.м/мес	4 квартал 2015г.	Теплоэнергия на отопление Гкал/мес	Теплоэнергия на ГВС Гкал/мес	Теплоноситель куб.м/мес
Июль		2 051,71	34 216,15	Октябрь	2 830,26	2 073,56	34 265,36
Август		2 049,59	34 179,86	Ноябрь	5 649,60	2 078,63	34 085,83
Сентябрь		2 043,54	34 076,17	Декабрь	5 655,06	2 083,19	34 145,95
Итого:		6 144,84	102 472,18	Итого:	14 134,92	6 235,37	102 497,14

2. Теплоснабжающая организация поддерживает среднесуточную температуру подающей сетевой воды на коллекторах в соответствии с температурным графиком 137-72°C с отклонением не более ±3%, со срезкой до 115 °С при температуре наружного воздуха ниже -14 °С.

3. Потребитель обязуется соблюдать:

- 3.1. расход сетевой воды не более расчетной величины - 475,4537 куб.м/час.
- 3.2. максимальный водоразбор из тепловой сети - 237,7583 куб.м/час.
- 3.3. норму утечки сетевой вода не более 0,25% от емкости системы теплоснабжения и теплового ввода.
- 3.4. среднесуточную температуру обратной сетевой воды не выше 3% по сравнению с температурным графиком.

Теплоснабжающая организация

Потребитель

Заместитель технического директора по сбыту-руководитель блока бытовой деятельности

Директор

В.Г. Жуйков

Е. А. Калитвянская

201__г.

201__г.

1. Наименование "потребителя" Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания"Жилстрой"

№ п/п	Код	Наименование, адрес объекта	Суммарный максимум нагрузки Гкал/час	В том числе		
				Отопление Гкал/ч	Вентиляция Гкал/ч	ГВС Гкал/ч
1	2344_49	Салон красоты, пр. Строителей 2В(цок.этаж)	0,0039	0,0039	0,0000	0,0000
2	2344_50	Магазин "Рыбак", пр. Строителей 2В(цок.этаж)	0,0042	0,0042	0,0000	0,0000
3	2344_9	Встроенное помещение ул. Молодежная, 5	0,0080	0,0050	0,0000	0,0030
4	2344_10	Пристроенное помещение, ул. Молодежная, 5	0,0440	0,0290	0,0000	0,0150
5	2344_52	Детский клуб "Виктория", ул. Ак. Королева, 3	0,0210	0,0150	0,0000	0,0060
6	2344_54	Поликлиническое отделение №4, ул. К. Маркса, 44	0,0830	0,0710	0,0000	0,0120
7	2344_23	Блок-секция № 5 жилого дома по ул. Гагарина, 1.	0,3412	0,1482	0,0000	0,1930
8	2344_32	Общественная приемная депутата по и/о №7, ул. Пионерская, 171а	0,0059	0,0059	0,0000	0,0000
9	2344_2	Магазин № 51 ул. Энтузиастов, 14/16	0,0344	0,0294	0,0000	0,0050
10	2344_55	Офис ОАО "Атоммашэкспорт" ул. К. Маркса, 44	0,0833	0,0763	0,0000	0,0070
11	2344_42	(050) Помещение бюро МСЭ №2 в жилом доме ул. К. Маркса, 32	0,0214	0,0130	0,0000	0,0084
12	2344_56	Вторая очередь офиса ул. К. Маркса, 44	0,0862	0,0611	0,0000	0,0251
13	2344_1	Магазин "Реванш", ул. Энтузиастов, 14/16	0,0031	0,0031	0,0000	0,0000
14	2344_68	Степная 157	0,5480	0,2520	0,0000	0,2960
15	2344_27	Ленина 108/31	0,6128	0,3822	0,0000	0,2306
16	2344_33	Пионерская 171а	0,7920	0,3750	0,0000	0,4170
17	2344_13	Курчатова 23	1,3938	0,7912	0,0000	0,6026

18	2344_14	ФЕДОРИЩЕВ А.Н., Курчатова, 23 - 110	0,0160	0,0090	0,0000	0,0070
19	2344_3	ООО МП "АВИЦЕННА" Энтузиастов, 14/16	0,0210	0,0110	0,0000	0,0100
20	2344_25	Парикмахерская "УЛЫБКА" Энтузиастов, 42/8	0,0031	0,0011	0,0000	0,0020
21	2344_20	ООО "ГАРАНТИЯ", ул. Гагарина, 1	0,0130	0,0070	0,0000	0,0060
22	2344_6	Парикмахерская "Шарм", Энтузиастов, 46-110	0,0133	0,0028	0,0000	0,0105
23	2344_15	Волг-й отдел "Энергогарант", Курчатова, 23	0,0098	0,0045	0,0000	0,0053
24	2344_28	Магазин "ОЛЬГА", ул. Ленина, 108	0,0066	0,0026	0,0000	0,0040
25	2344_26	Учебный центр "Стройэнерго", ул. Энтузиастов, 42/8-3	0,0074	0,0042	0,0000	0,0032
26	2344_12	ООО "Ютекс", магазин "Антураж", пр. Строителей, 47	0,0075	0,0045	0,0000	0,0030
27	2344_44	Офис, 1 этаж жд К.Маркса, 34	0,0360	0,0230	0,0000	0,0130
28	2344_45	Демонстрационный зал, подвал жд К.Маркса, 34	0,0111	0,0039	0,0000	0,0072
29	2344_35	МАГАЗИН "ПЛЕТЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ", ул. ЭНТУЗИАСТОВ, 2 7	0,0069	0,0069	0,0000	0,0000
30	2344_29	Ювелирная мастерская, ул. Ленина, 108	0,0048	0,0026	0,0000	0,0022
31	2344_30	ПАРИКМАХЕРСКАЯ "ОБРАЗ", ул. ЛЕНИНА, 108	0,0051	0,0029	0,0000	0,0022
32	2344_16	Офис , пр. Курчатова, 23-38	0,0064	0,0034	0,0000	0,0030
33	2344_17	Стоматолог. кабинет "Фаворит", пр. Курчатова, 23	0,0069	0,0017	0,0000	0,0052
34	2344_36	Зоомагазин "Миллион Друзей", ул. Энтузиастов, 27	0,0064	0,0034	0,0000	0,0030
35	2344_18	Офис, пр. Курчатова, 23	0,0066	0,0029	0,0000	0,0037
36	2344_37	Парикмахерская "SV", ул. Энтузиастов, 27	0,0092	0,0034	0,0000	0,0058
37	2344_21	Волгодонской почтамп УФПС РО, ул. Гагарина, д. 1 кв. 79	0,0112	0,0067	0,0000	0,0045
38	2344_7	Стоматологический кабинет, ул. Энтузиастов, 46	0,0149	0,0083	0,0000	0,0066


39	2344_4	Офис. ул.Энтузиастов,14/16	0,0101	0,0050	0,0000	0,0051
40	2344_31	Парикмахерская, ул.Ленина,108	0,0083	0,0043	0,0000	0,0040
41	2344_22	Помещение по адресу ул.Гагарина,1 кв.120	0,0070	0,0027	0,0000	0,0043
42	2344_39	офис,ул.Ленинградская,19/71	0,0191	0,0063	0,0000	0,0128
43	2344_0	Энтузиастов,14/16	0,6430	0,3120	0,0000	0,3310
44	2344_57	Ленинградская, 15	0,6100	0,3440	0,0000	0,2660
45	2344_58	Курчатова,43	0,3040	0,1710	0,0000	0,1330
46	2344_59	Курчатова,57	0,9140	0,5150	0,0000	0,3990
47	2344_60	Энтузиастов,52	0,7790	0,3620	0,0000	0,4170
48	2344_61	Строителей,8	1,1936	0,6181	0,0000	0,5755
49	2344_69	Строителей,2"б"	0,4022	0,2062	0,0000	0,1960
50	2344_11	Строителей,47	0,3905	0,2055	0,0000	0,1850
51	2344_19	Гагарина,1	1,2690	0,4940	0,0000	0,7750
52	2344_8	Молодежная,5	0,6840	0,3380	0,0000	0,3460
53	2344_62	Энтузиастов,54	0,7870	0,3667	0,0000	0,4203
54	2344_63	Строителей,10	0,5566	0,2966	0,0000	0,2600
55	2344_34	Энтузиастов,27	1,1834	0,6693	0,0000	0,5141
56	2344_5	Энтузиастов,46	0,7641	0,3527	0,0000	0,4114
57	2344_64	30 лет Победы 17	0,4560	0,2250	0,0000	0,2310
58	2344_65	Энтузиастов,33	0,6540	0,3420	0,0000	0,3120
59	2344_24	Энтузиастов,42/8	2,4390	1,3790	0,0000	1,0600
60	2344_66	Энтузиастов,56	1,5210	0,8560	0,0000	0,6650
61	2344_41	Карла Маркса 32	0,3010	0,1580	0,0000	0,1430
62	2344_43	Карла Маркса 34	0,3060	0,1790	0,0000	0,1270
63	2344_53	Карла Маркса 44	2,3182	1,2725	0,0000	1,0457
64	2344_38	Ленинградская 19/71	2,7100	1,5340	0,0000	1,1760
65	2344_46	Строителей,2В	0,3840	0,1880	0,0000	0,1960
66	2344_47	Нежилые помещения на 1-м этаже,пр.Строителей, 2В	0,0100	0,0100	0,0000	0,0000
67	2344_48	Нежилые помещения на цокольном этаже ж.дома,пр.Строителей 2В	0,0039	0,0039	0,0000	0,0000
68	2344_67	Мира,22	2,3260	0,8500	0,0000	1,4760
69	2344_51	Академика Королева,3	1,4640	0,8010	0,0000	0,6630
70	2344_40	Парикмахерская"Валерия",ул.Ле нинградская 19/71	0,0051	0,0011	0,0000	0,0040
		Всего:	29,7325	15,4502	0,0000	14,2823

От Теплоснабжающей организации:
Заместитель технического директора по сбыту-
руководитель блока сбытовой деятельности

_____ /В.Г. Жуйков/

подпись

М.П.

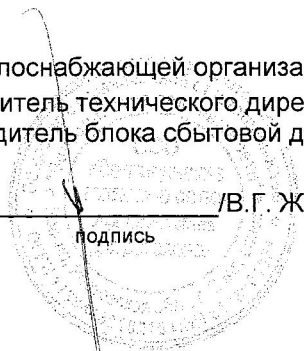


От Потребителя:

Директор

_____ /Е. А. Калитвянская/

подпись


М.П.

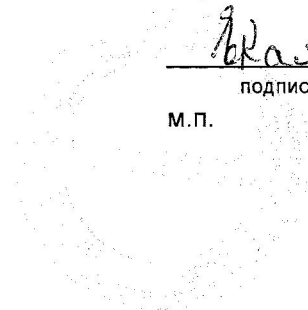

СОПЛАВАНЕ
Исполнительное Управление
Теплоэнергетическому хозяйству
г. А. М. Милославск
2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
ОКЭТ "Теплоэнергетическая сеть"
г. А. М. Милославск
2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
регулирующей отпуском тепло от В.Т.ЭП-2 и котельной №1-ЭП-2 (Видатонская
в отопительный период) (13772 град.С. со средней при 118 град.С)

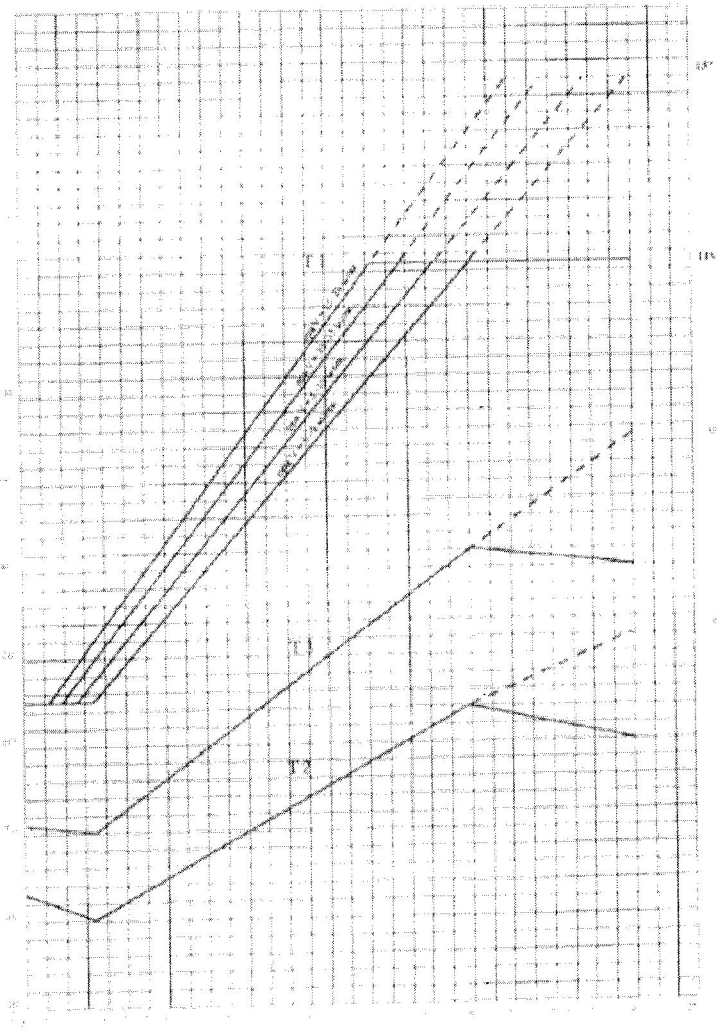

1. - температура в котельной №1-ЭП-2 (Видатонская) в отопительный период
2. - температура в котельной №1-ЭП-2 (Видатонская) в летний период
3. - температура в котельной №1-ЭП-2 (Видатонская) в переходный период
4. - температура в котельной №1-ЭП-2 (Видатонская) в отопительный период
5. - температура в котельной №1-ЭП-2 (Видатонская) в летний период
6. - температура в котельной №1-ЭП-2 (Видатонская) в переходный период

От Теплоснабжающей организации:

**Заместитель технического директора по
сбыту - руководитель блока
сбытовой деятельности**

В.Г. Жуйков

От Потребителя:

Директор

Е.А. Калитвянская